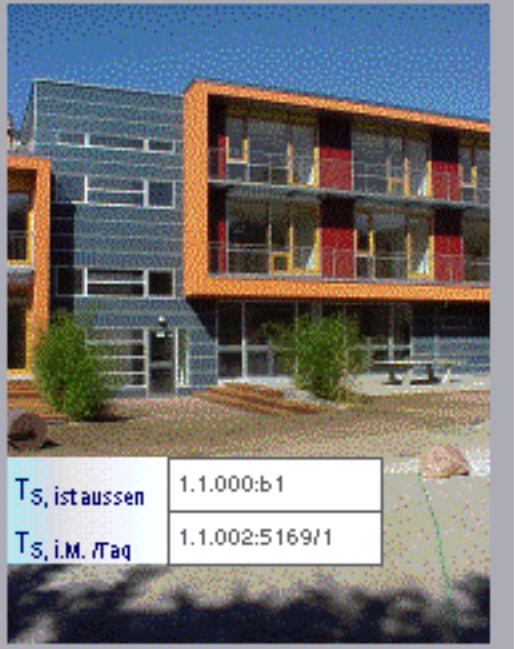



10301_1
Kita
Motzstr.31-33

Heizung + IMMB + Lüftung

T_{S, ist} aussen 1.1.000:b1
T_{S, i.M./Raum} 1.1.002:5169/1

- Legende
- H : Heizung
 - L : Lüftung
 - T : Temperatur
 - T_v : Temperatur Vorlauf
 - T_r : Temperatur Rücklauf
 - T_s : Temperatur System (ausssen)

- B_M : Betriebsmeldung
- B_A : BetriebsAnforderung
- S_M : Störmeldung
- S_G : Stell/Schaltbefehl

- AB : Abluft
- AU : Ausenluft
- FO : Fortluft
- ZU : Zuluft

- S/T : Schalter/Taster
 - SSM : SammelStörmeldungen
- Stand: 15-10-2002
Energie- & Umweltbüro (030)7871-7651

Fest installierte Zeitprogramme in der DDC

Klartext	Nr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Küche RLT St. 1	1	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-14:00	----
Küche RLT St. 2	2	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-14:00	----
WW Desinfektion	3	----	----	----	----	----	20:00-24:00	----
H10 Hof-13	4	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-14:00	----
H20 Str-245	5	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-14:00	----
H30 Str-689	6	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-14:00	----
H40 Hof-7	7	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-18:00	04:00-14:00	----
H60 WW-Küche	8	06:00-18:00	06:00-18:00	06:00-18:00	06:00-18:00	06:00-18:00	06:00-14:00	----
H70 WW-Kita	9	05:00-18:00	05:00-18:00	05:00-18:00	05:00-18:00	05:00-18:00	05:00-14:00	05:00-18:00
LA1 EG+OG	10	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-14:00	----
LA3 OG 1+2	11	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-14:00	----
LA2 Wäsche	12	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-16:00	07:00-14:00	----
LA2 UG	13	06:00-19:00	06:00-19:00	06:00-19:00	06:00-19:00	06:00-19:00	----	----

Schaltschrank im Raum K08:

K&P DDC-3200	
Tag	1.1.000:2045
Zeit	1.1.000:2046

NotAus Gas	1.1.701:k61
NotAus Heizung	1.1.000:k2

SSM Heizung	1.1.701:k55
SSM Lüftung	1.1.701:k56

Fernschaltstelle Küche:

K&P SBM 42	
------------	--

BM Lüftung	1.1.701:k60
SM Lüftung	1.1.701:k62
BM Lüftung St.1	1.1.701:k52
BM Lüftung St.2	1.1.701:k53

SB St.1	1.1.701:k57
SB St.2	1.1.701:k58
SB Auto	1.1.701:k59

